

两塘村张明后里学

灌溉水塘扩容清淤整治防漏护砌项目




设计图册

湖南省建设工程勘察设计院专用章


单位名称: 湖南省禹通水利水电勘察设计院有限公司
资质等级: 水利行业(河道整治)专业乙级

湖南省禹通水利水电勘察设计院有限公司
有效期至: 2025年9月18日


二〇二五年四月

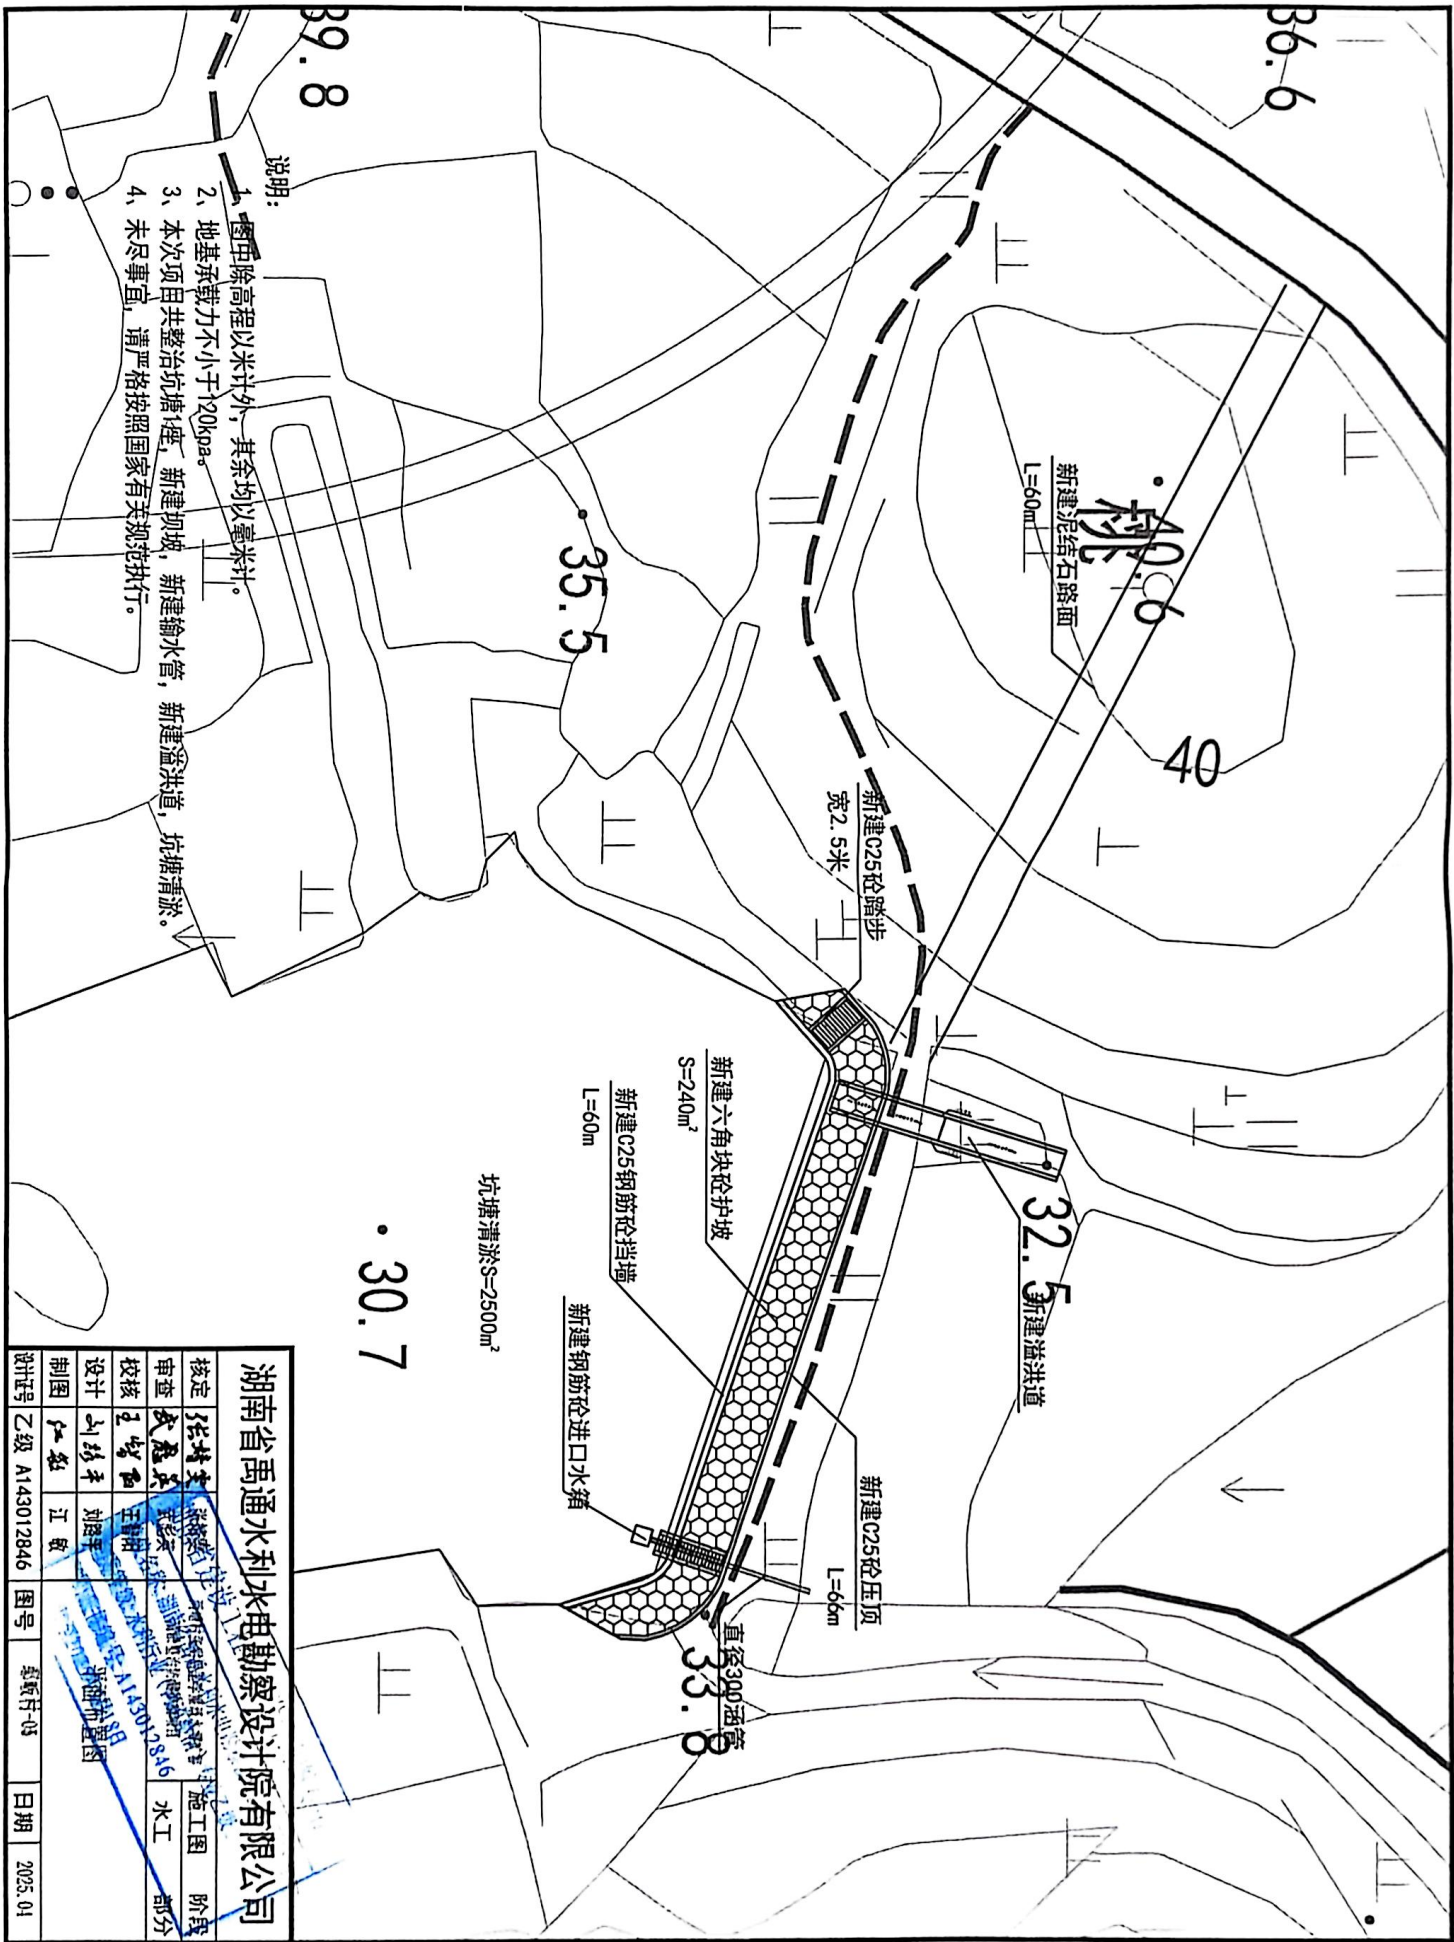

湖南省禹通水利水电勘察设计院有限公司									
核定	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
审查	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
校核	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
设计	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
制图	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
设计	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
制图	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
设计	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基
制图	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基	张培基

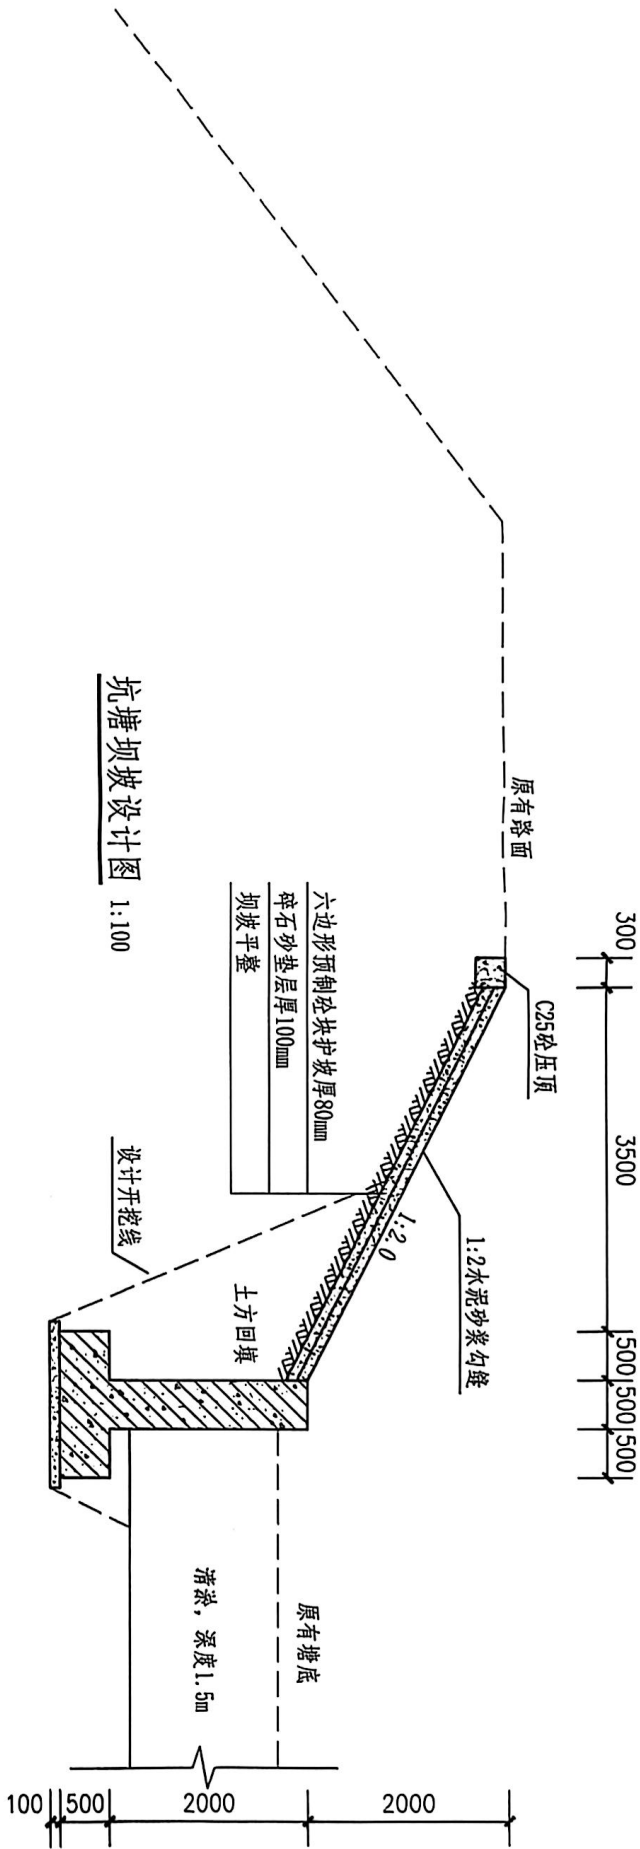

坑塘坝坡设计图 1:100

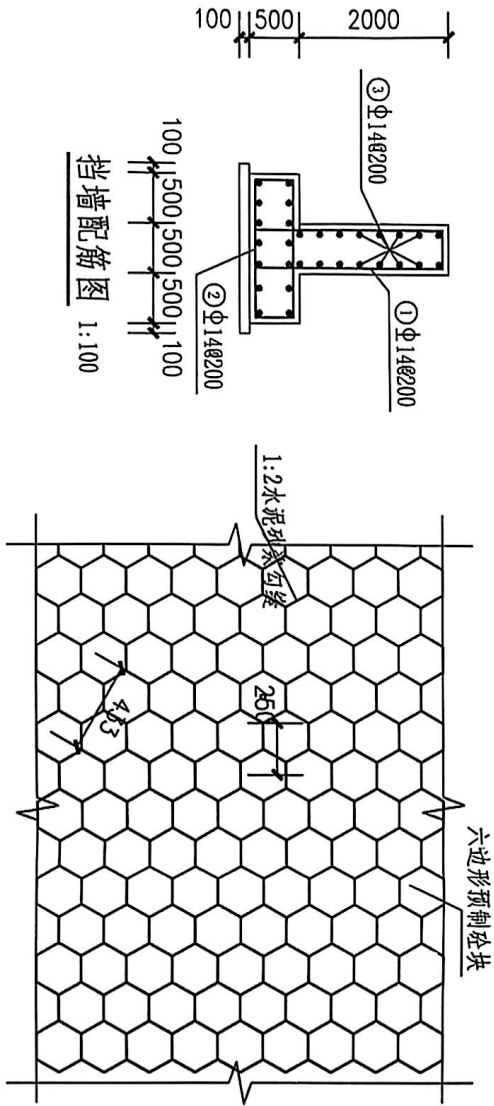

挡墙配筋图 1:100

六边形预制砼护坡结构正视图 1:50

说明:

- 1、图中除高程以米计外,其余均以毫米计。
- 2、地基承载力不小于120kpa。
- 3、伸缩缝每10m设一道,采用闭孔泡沫板填缝。
- 4、DN50PVC排水管每2m设一道,呈梅花形布置。
- 5、未尽事宜,请严格按照国家有关规范执行。

湖南省禹通水利水电勘测设计有限公司


核定	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	阶段
审核	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
校核	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
制图	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分
设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	设计	湖南禹通水利水电勘测设计有限公司	部分




1、图中除高程以米计外,其余均以毫米计。

- 2、地基承载力不小于120kpa。
- 3、伸缩缝每10m设一道，采用闭孔泡沫板填缝。
- 4、DN50PVC排水管每2m设一道，呈梅花形布置。
- 5、未尽事宜，请严格按照国家有关规范执行。

[illegible]

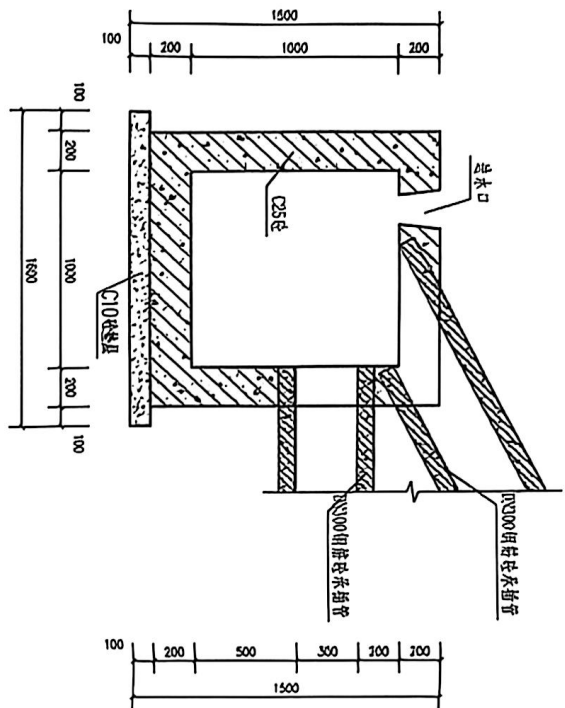


输水管进口水箱剖面图 1:100

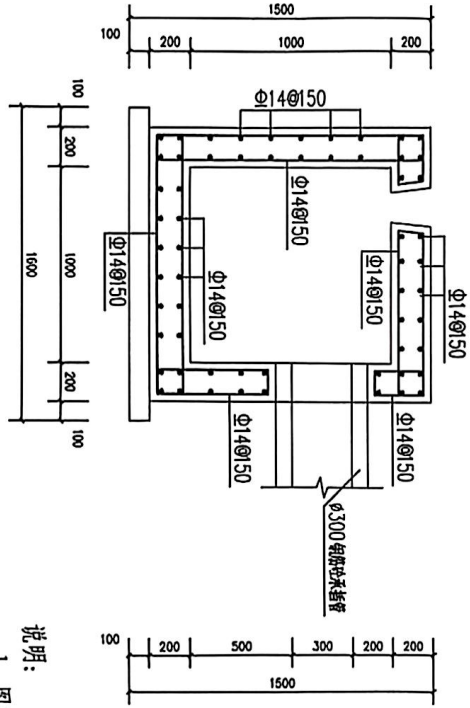


进口水箱剖面配筋图 1:100

说明:

- 1、图中除高程以米计外,其余均以毫米计;
- 2、砼标号均为C25;
- 3、伸缩缝每10米设一道,缝宽20mm,采用沥青杉板填充;
- 4、未尽事宜,请严格按照国家有关规范执行。

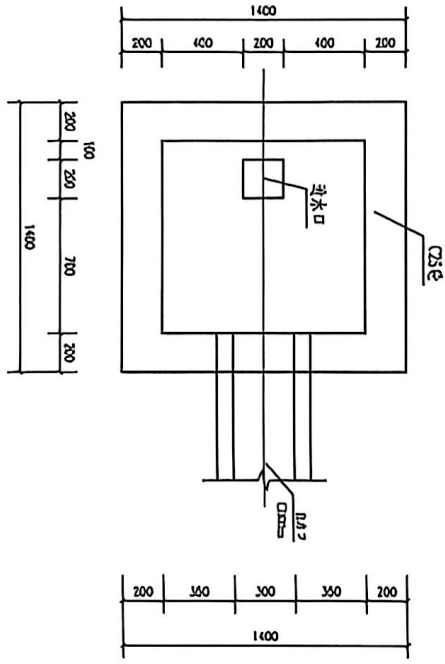


输水管进口水箱平面图 1:100

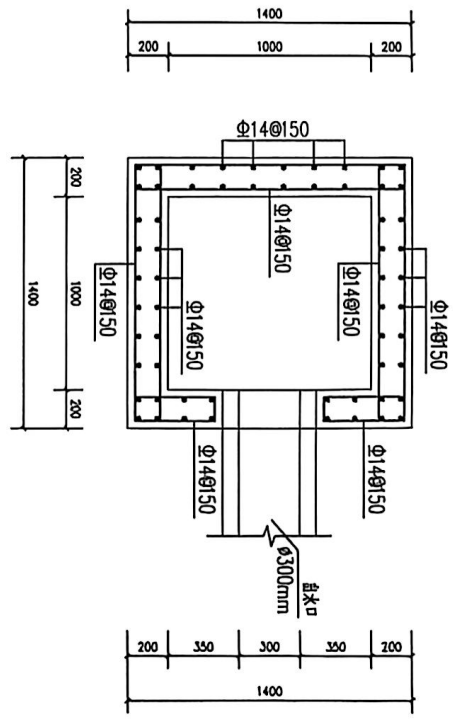


进口水箱平面配筋图 1:100


湖南省禹通水利水电勘察设计院有限公司									
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核
设计	审核	校核	制图	设计	审核	校核	制图	设计	审核

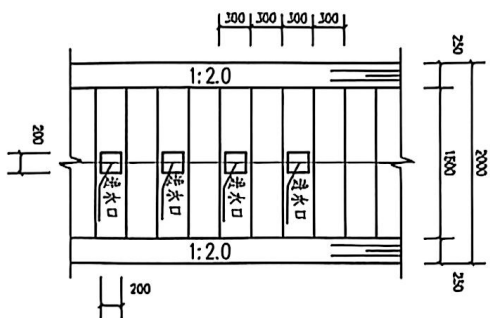

输水管进水口平面图

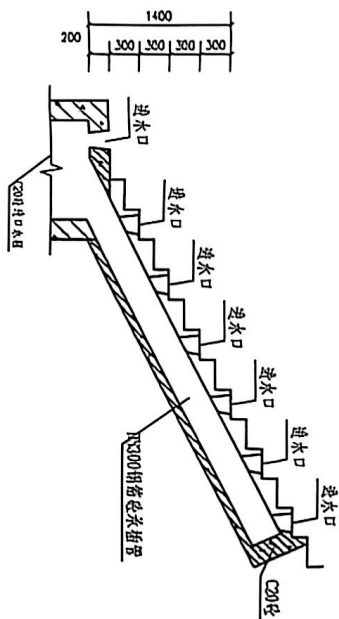


输水管进水口剖面图 1:100




输水管进口塞子设计图

- 说明:
- 1、图中除高程以米计外,其余均以毫米计;
 - 2、砼标号均为C25;
 - 3、伸缩缝每10米设一道,缝宽20mm,采用沥青杉板填筑;
 - 4、未尽事宜,请严格按照国家有关规范执行。


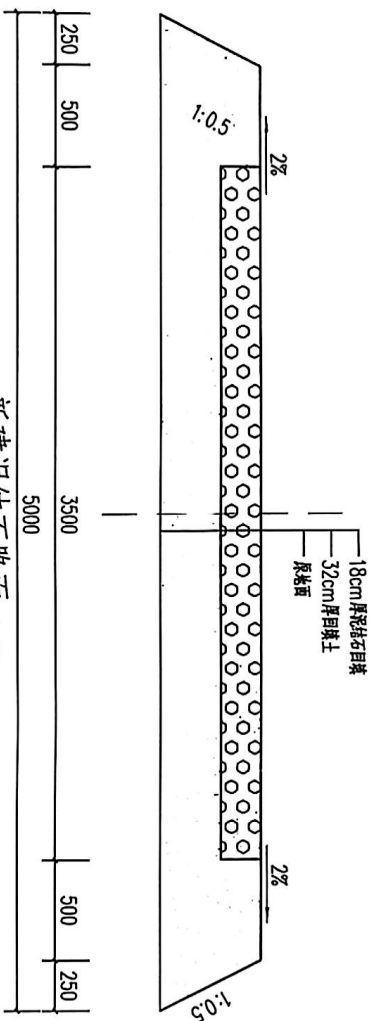


新建泥结石路面 1:25

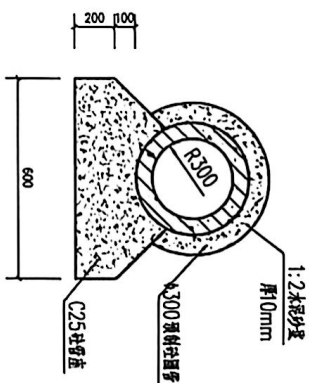


φ300圆管过接口剖面图 1:25

湖南省禹通水利水电勘测设计院有限公司									
核定	张树华	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部
审查	张树华	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部
校核	张树华	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部
设计	张树华	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部
制图	张树华	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部	水利部
设计号	乙级 A143012846	图号	禹通村-05	日期	2025.01	阶段			
踏步设计图									
部分									

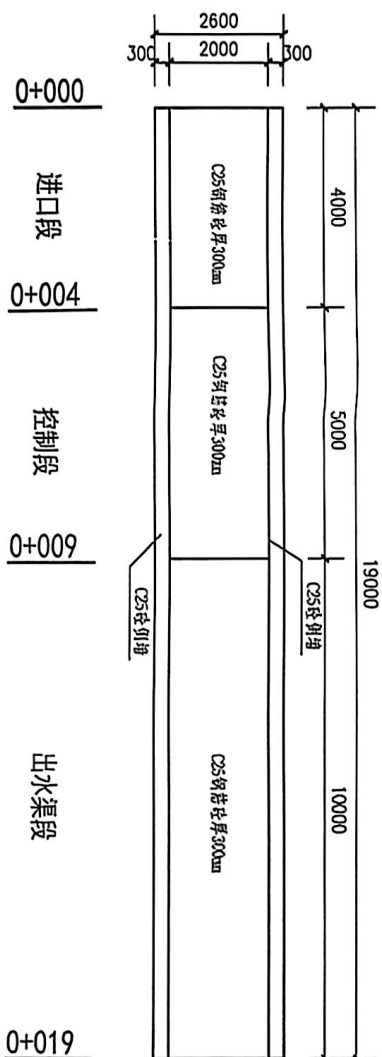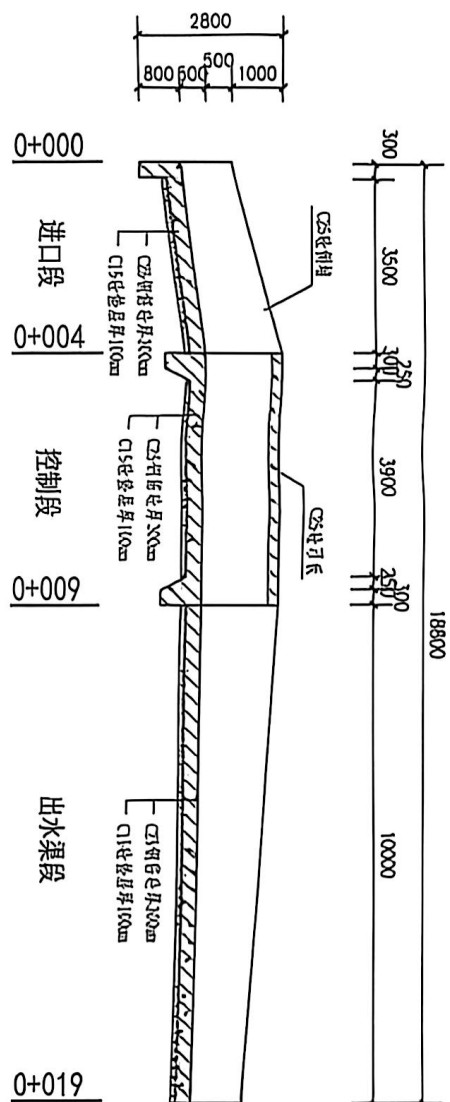


- 说明:
- 1、图中除高程以米计外, 其余均以毫米计;
 - 2、桩号均为C25;
 - 3、伸缩缝每10米设一道, 缝宽20mm, 采用沥青杉板填筑;
 - 4、未尽事宜, 请严格按照国家有关规范执行。


湖南省禹通水利水电勘测设计有限公司									
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计
设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计	审核	校核	设计

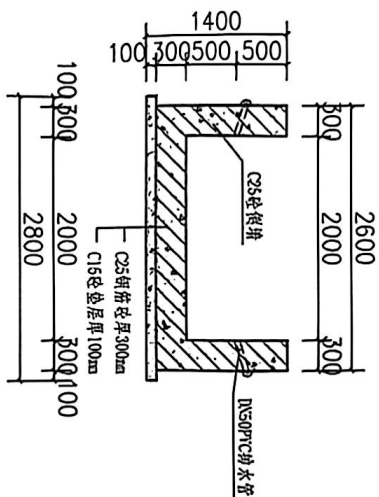


溢洪道进口段0+000处横断面设计图 1:50

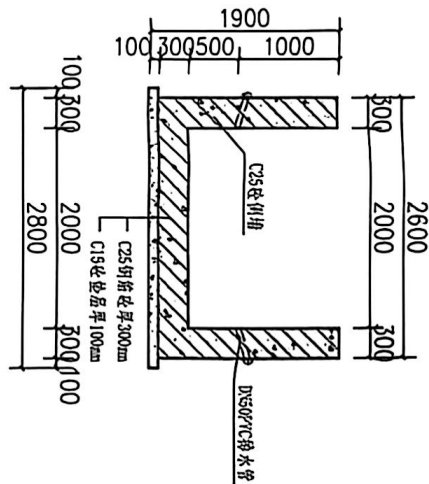

溢洪道进口段0+004处横断面设计图 1:50

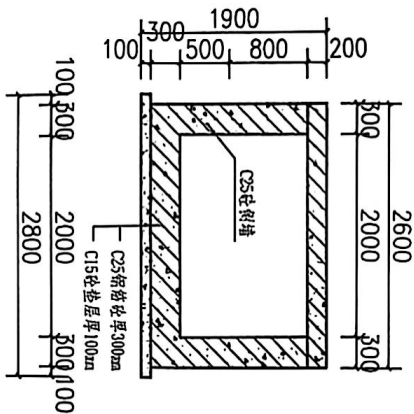

出水渠段0+009处横断面设计图 1:50

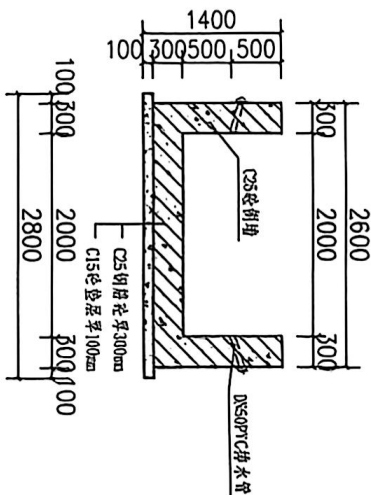

出水渠段0+019处横断面设计图 1:50

说明:

- 1、图中除高程以米计外,其余均以毫米计;
- 2、砼标号均为C25;
- 3、伸缩缝每10米设一道,缝宽20mm,采用沥青杉板填筑;
- 4、未尽事宜,请严格按照国家有关规范执行。

溢洪道控制段横断面设计图 1:50

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司


湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司


湖南省通水电勘测设计有限公司

湖南省通水电勘测设计有限公司


湖南省通水电勘测设计有限公司

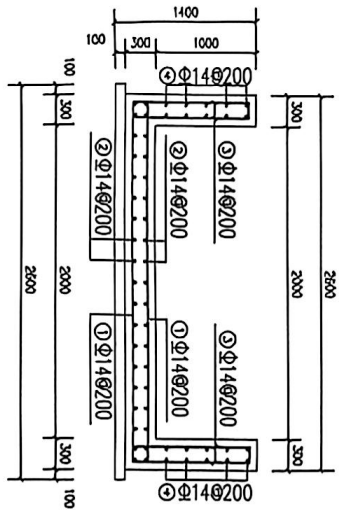


溢洪道进口段0+000处横断面配筋图 1:50

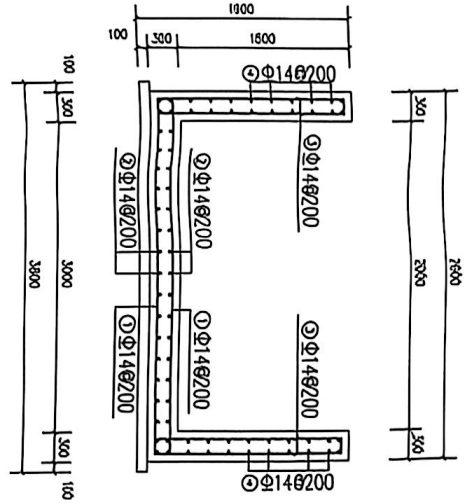


溢洪道进口段0+004处横断面配筋图 1:50

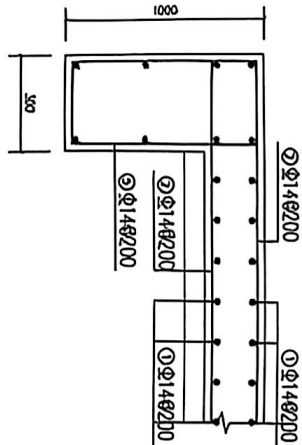

溢洪道进口段0+000处齿槽配筋图 1:25

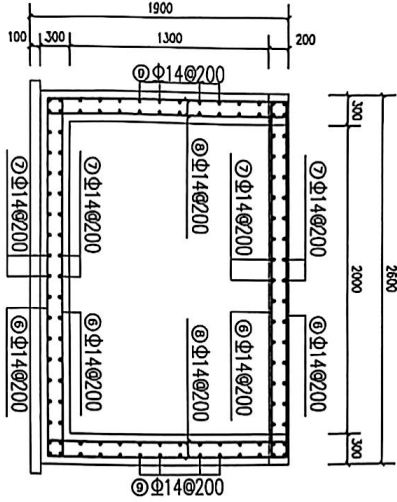

溢洪道控制段横断面配筋图 1:50

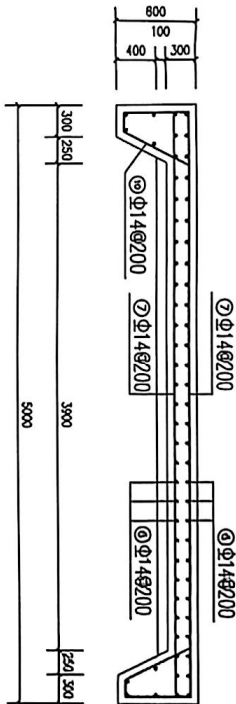



溢洪道控制段底板配筋图 1:50

说明:

- 1、图中除高程以米计外,其余均以毫米计;
- 2、砼标号均为C25;
- 3、伸缩缝每10米设一道,缝宽20mm,采用沥青杉板填充;
- 4、未尽事宜,请严格按照国家有关规范执行。

湖南省禹通水利水电勘察设计院有限公司									
设计号	乙级 A143012846	图号	再设计-08	日期	2025.04	阶段			
制图	江敏	审核	江敏	设计	江敏	施工图			
设计	江敏	审核	江敏	设计	江敏	部分			
设计	江敏	审核	江敏	设计	江敏	配筋图 (一)			

- 1、图中标高以米计外，其余均以毫米计；
- 2、经标号均为C25；
- 3、伸缩缝每10米设一道，缝宽20mm，采用沥青杉板填充；
- 4、未尽事宜，请严格按照国家有关规范执行。



CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App