灵乡镇毛铺村12组门口塘护砌和广场硬化工程设计图册


湖北睦华节水科技有限公司


二〇二五年四月

本册目录

序			
	图表名称	图号	备注
号			
1	2	3	4
1	坑塘护砌平面布置图	01	A3
2	1#坑塘护砌断面图	02	A3
3	石材栏杆安装图	03	A3
4	2#坑塘护砌断面图	04	A3
5	洗衣平台剖面图	05	A3
6			
7			
8			
9			
11			
12			
13			
14			
15			
15			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

序			
	图 表 名 称	图号	备注
号			
1	2	3	4
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			

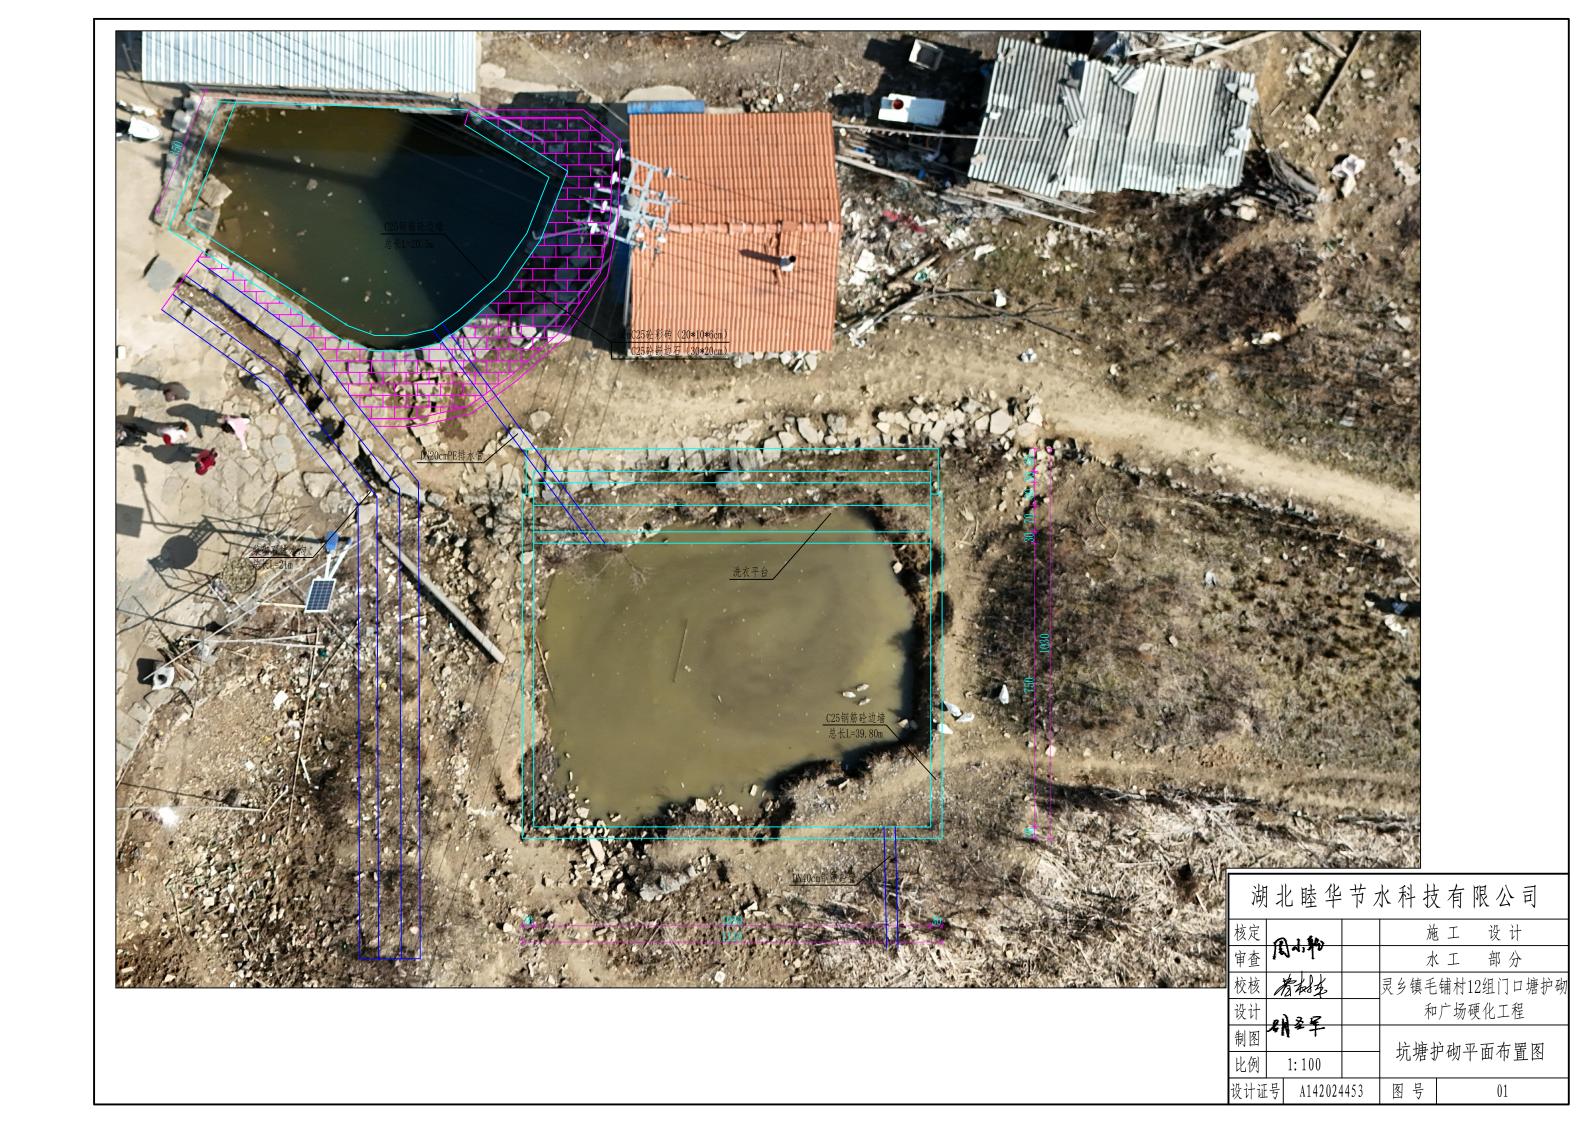

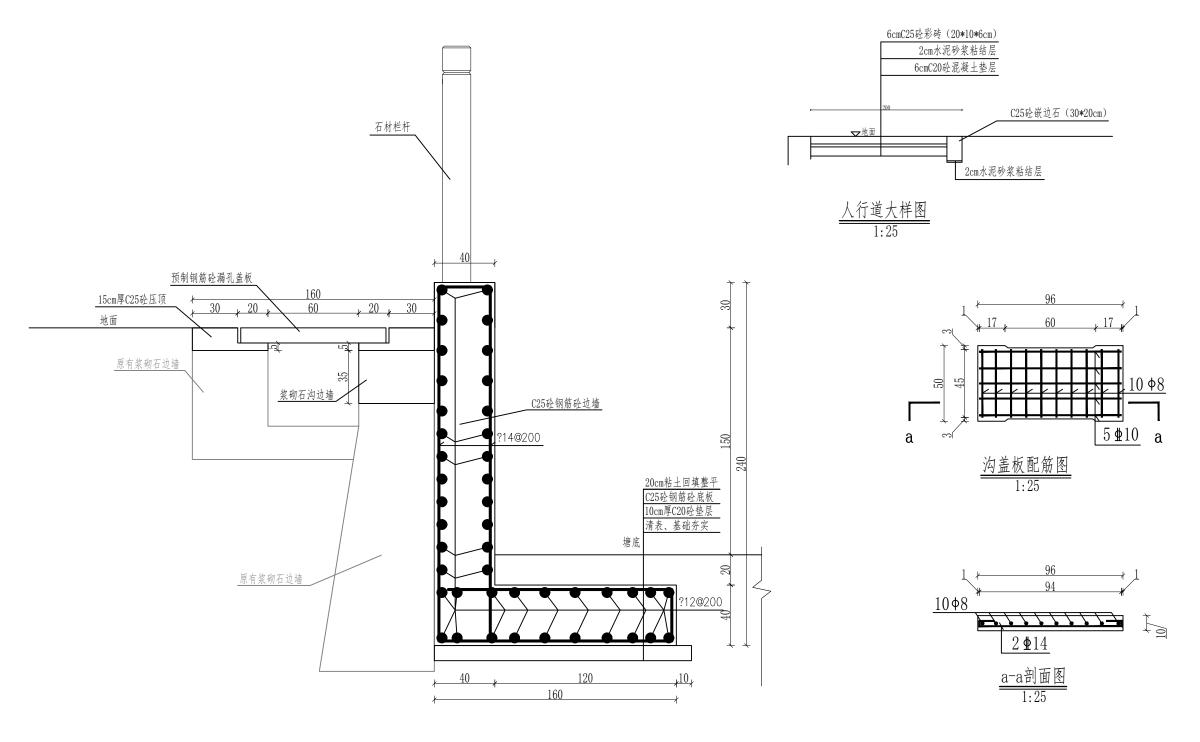


<u>坑塘护砌断面图</u> 1:25


说明:


- 1、图中尺寸除高程外均以cm计。
- 2、砼强度等级: 垫层为C20、其余为C25; 每隔10m设一道缝宽2cm伸缩缝,聚乙烯泡沫板填充。
- 3、主筋的混凝土保护层厚:为5cm;钢筋表中所示钢筋的长度、转角弧度等参数均以钢筋的中心线控制,受力钢筋接头应采用闪光对头焊或单面搭接焊,单面焊缝长度为10d。
 - 4、钢筋的加工,如除锈、弯折等应严格遵循《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)的要求。
- 5、本工程选用1.9m幅宽,以减少接头用料。接头采用胶粘,接缝宽50mm;若发现土工膜的刺破或撕破之处,一定要用三倍于破损面积的土工膜胶粘贴补好。
 - 6、未尽事宜,请严格按现行相关规范执行。

湖北睦华节水科技有限公司


		_ ,	•	. , , ,	- ,, ,		,
核定	6	1 145		施	ΙI	设计	
审查	[•	14.40		水	II	部分	
校核		教徒		灵乡镇毛	铺村12	组门口	塘护砌
设计	a	3.8		和	广场硬	化工程	
制图	No.	1*+		1#1	+ 悔 + 1	砌断面	因
比例		1: 100		1# <i>リ</i> 	1. 古丁1	则则且	엡
设计证	号	A142024	453	图号		02	

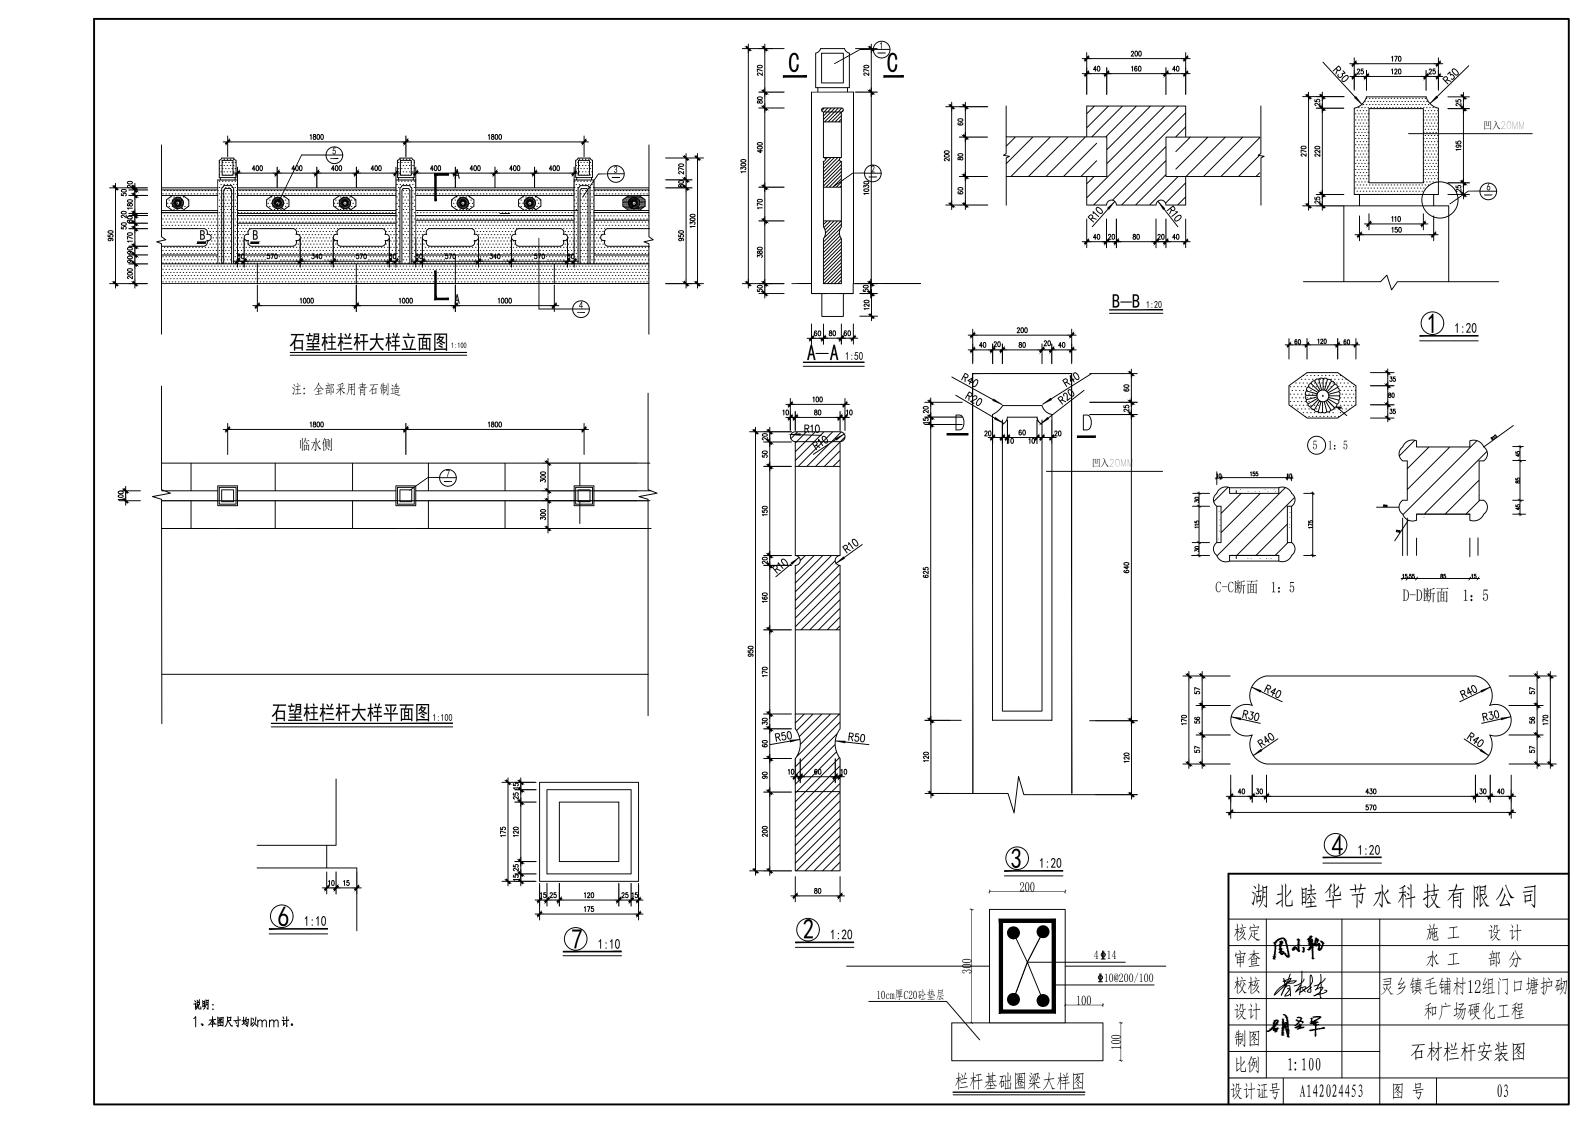

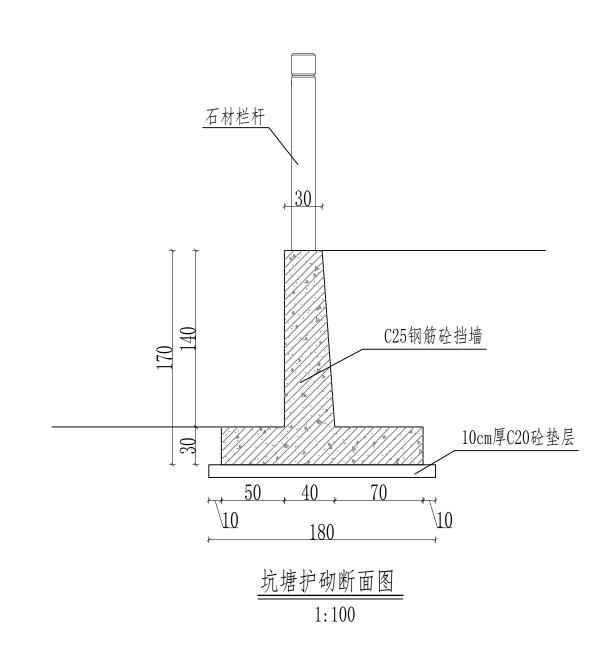

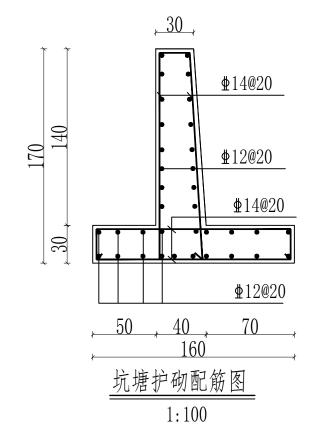

湖北睦华节水科技有限公司							
核定	a	1 145		施	I	设计	
审查	18	14.40		水	I	部分	
校核		翻花		灵乡镇毛	铺村1	2组门口塘护	砌
设计	0	38		和	广场码	硬化工程	
制图	<i>*</i>	1=+))# 持	神书	动断面图	
比例		1:100		2#1/	1.焙∜	物 町 田 臼	
设计证	号	A142024	1453	图号		04	

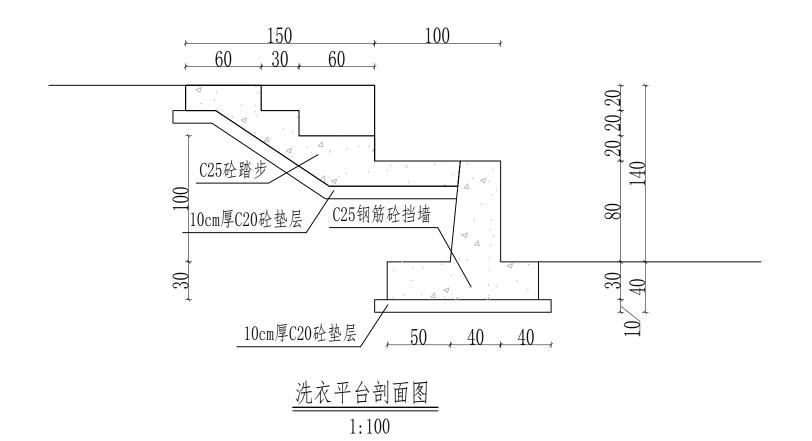

游	湖北睦华节水科技有限公司						
核定	a	1 14		施	iΙ	设计	
审查	151.	1,40		水	I	部分	
校核	為	树木		灵乡镇毛	铺村	12组门口	塘护砖
设计	all :	3 Z		和	广场	硬化工程	
制图	~N*	*+		光 大	亚亚乙	台剖面图	
比例	1:	100] /几 <i>小</i>	(T)	1 凹凹凹	
设计证	号	A142024	1453	图号		05	